


Prüfbericht / Test report

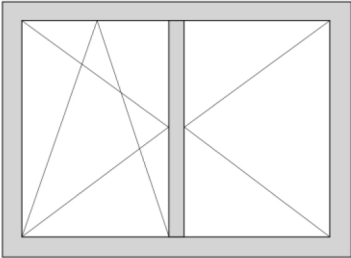

Ermittlung der Widerstandsfähigkeit / Rilevamento della resistenza rispetto a:
 unter statischer Belastung nach / Carico statico in conformità EN 1628
 unter dynamischer Belastung nach / Carico dinamico in conformità EN 1629
 gegen manuelle Einbruchversuche nach / Tentativi di effrazione manuale in conformità EN 1630

Auftraggeber Cliente	PROGETTO SERRAMENTI di Barretta Ciro	Adresse Indirizzo	Viale Sforza, 66 20081 Abbiategrasso (MI) Italien
-------------------------	---	----------------------	---

Bezeichnung Denominazione	2- flg. Fenster Finestre 2 anta	Identifikation Identificazione	PRESTIGIO HIGH SECURITY RC3
Grafik Grafico		Abmessungen Dimensioni	Breite / Larghezza 2045 mm Höhe / Altezza 1150 mm
		Rahmenmaterial Materiale del telaio	Kunststoff - PVC Plastica - PVC
		Bautiefe Profondità di costr.	Rahmen / Telaio 80 mm Flügel / Anta 80 mm
		Falzsystem Sistema di battuta	Doppelfalz / Doppia battuta

Produktnorm Prodotto standard	Fenster und Türen Finestre e porte	EN 14351-1
Einstufung Prüfelement	Statische Belastung Carico statico	EN 1627 RC 3
Valutazione oggetto di prova	Dynamische Belastung Carico dinamico	EN 1627 RC 3
	Manueller Einbruchversuch Tentativo di effrazione manuale	EN 1627 RC 3


 gbd Lab GmbH, Steinebach 13a
 6850 Dornbirn, Austria
www.gbd.group